




**ERH 25-2**

**ERH 10-04 mit Ventilatoren**

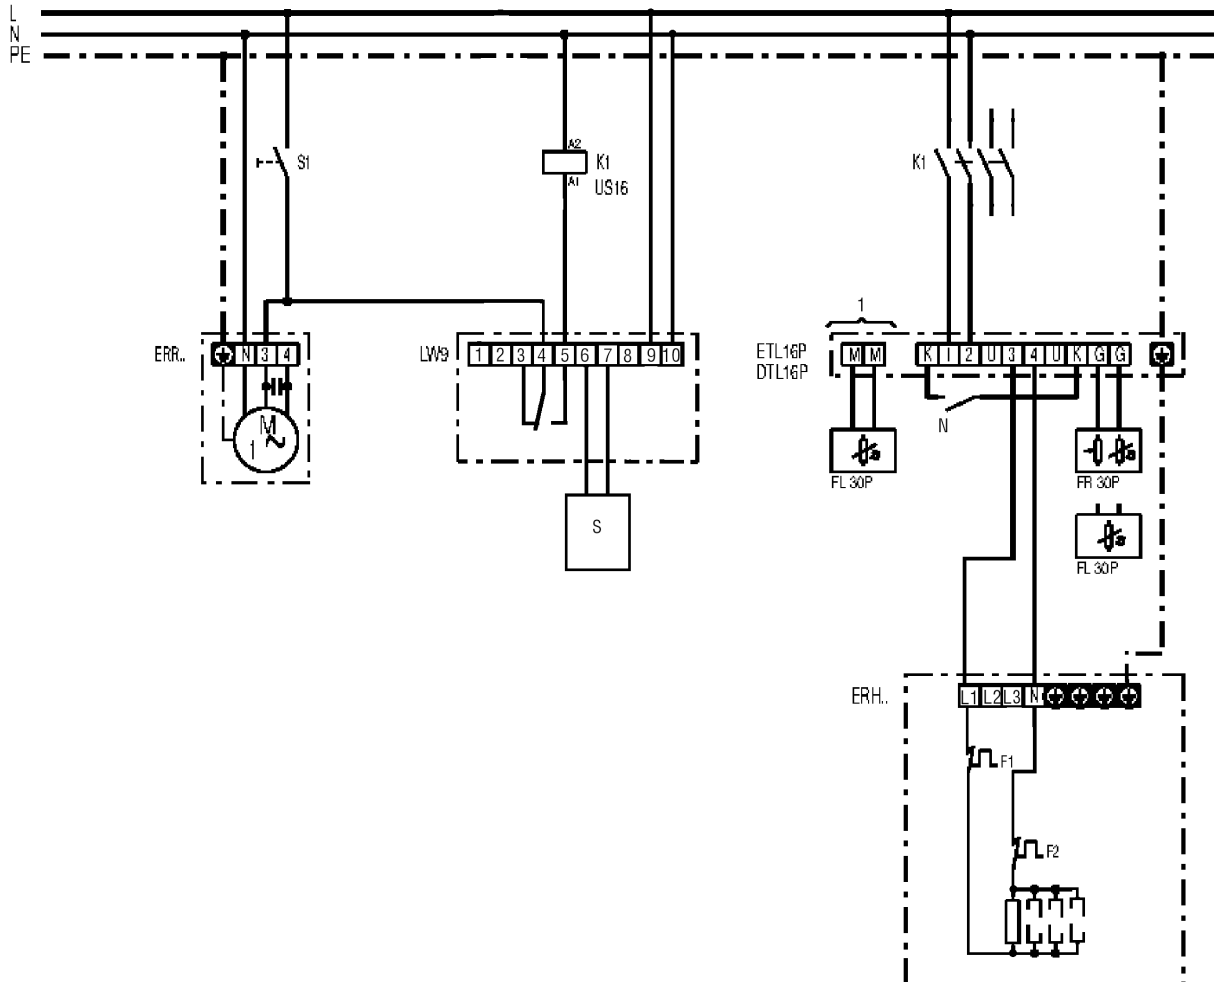

- S1 Anlage Ein
- K1 Freigabe Heizung (US16)
- ERR.. Radial-Rohrventilator
- LW 9 Luftströmungswächter (in Stellung N)
- ETL 16P Elektronischer Temperaturregler
- DTL 16P Elektronischer Temperaturregler
- FL 30P Kanalfühler
- FR 30P Raumfühler mit Sollwertsteller
- ERH.. Elektro-Lufterhitzer
- F1 Temperaturbegrenzer
- F2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- N - Nachtabsenkung
- ① Nur bei DTL 16 P